

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60191267

Customer pos. no.:

Модель

FEKA FXV 25.22 T-NA 400 V

Тип установки

Wet - Pump only

Характеристики насоса

Free passage : 65 mm
Max. immersion depth : 7 m
Мин. темп-ра жидкости 0 °C
Макс. темп-ра жидкости 50 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость : Вода
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00234 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Ручка Cast iron (EN GJL 200)
Pump body / motor Cast iron (EN GJL 200)
Рабочего колеса Cast iron (EN GJL 250)
Комплект механического уплотнения насоса
Комплект механического уплотнения мотора
Кольцевая прокладка NBR
Вал мотора Нержавеющая сталь AISI 304

Curve tolerance according to ISO 9906

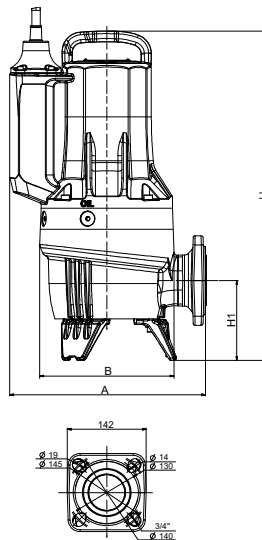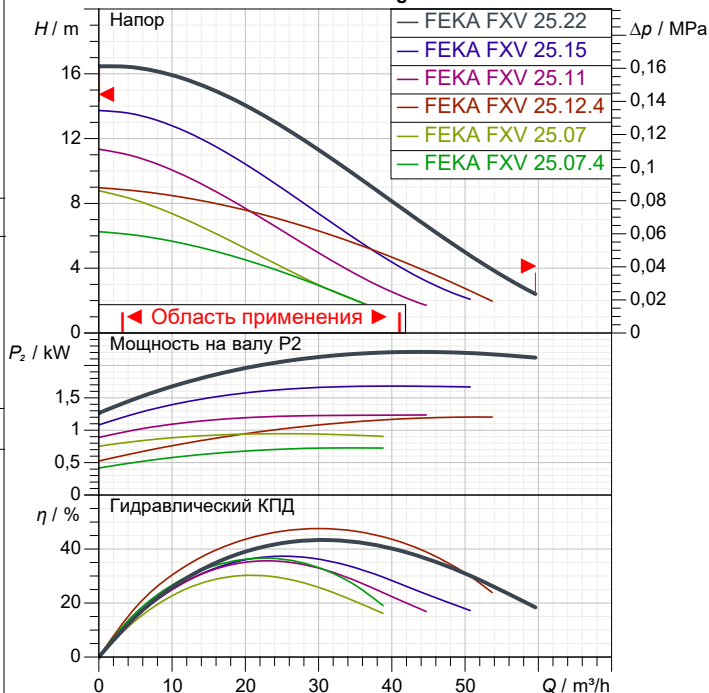

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Ном. Мощность P2: 2,2 kW
Частота вращения 2.870 1/min
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz
Ном. Ток 4,9 A
Степень защиты IP 68

Вес 41 kg

Accessory weight :

Размеры

mm

A 307
B 211
DN1 65
H 492
H1 127

Соединения насоса:

Вход --
Вых DN 65 PN10/6


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

FEKA FXV 25.22 T-NA 400 V

Curve tolerance according to ISO 9906

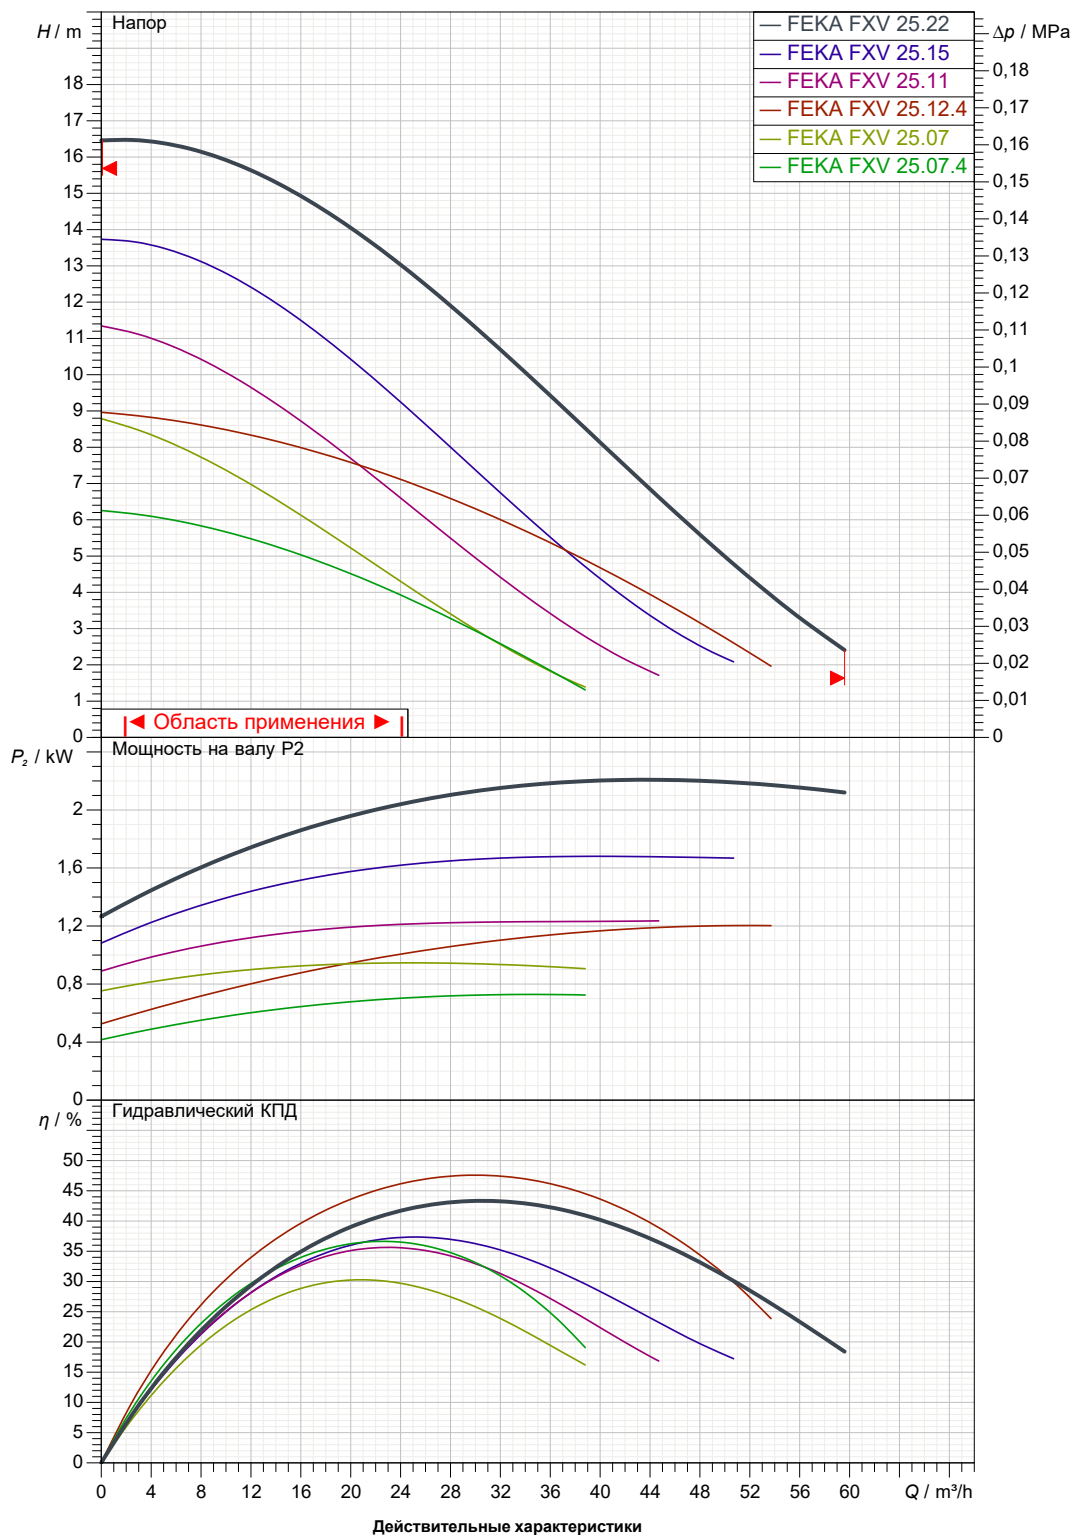

Вход

Вых
DN 65 PN10/6
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.870 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10.01.25

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

FEKA FXV 25.22 T-NA 400 V

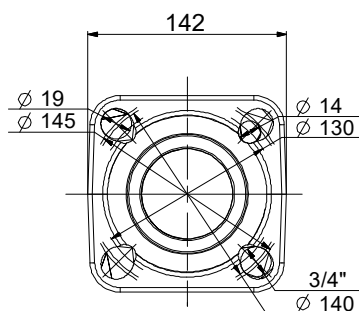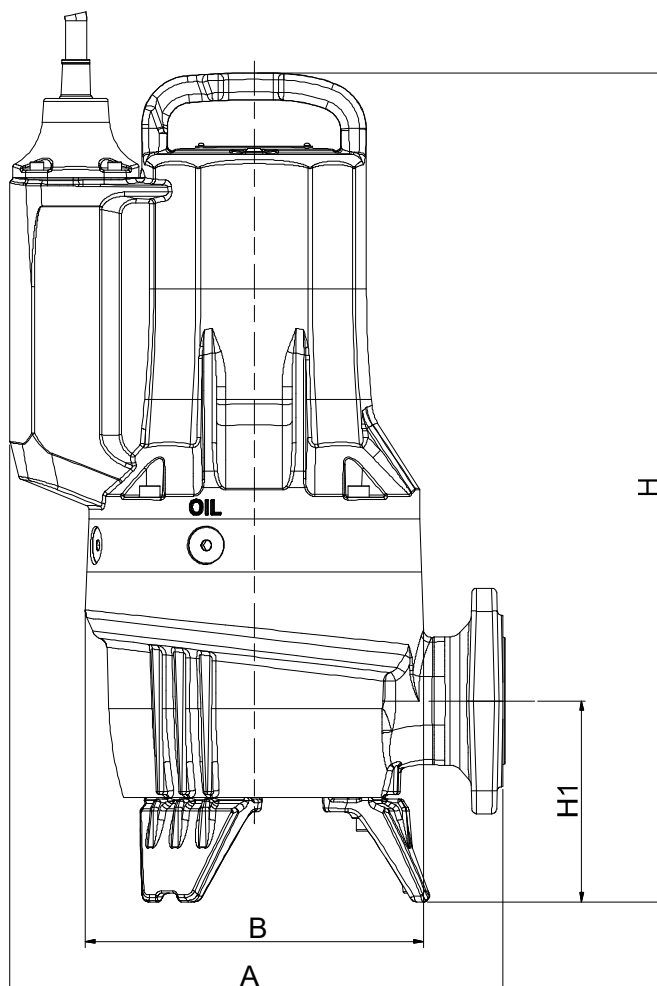

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	307									
2	B	211									
3	DN1	65									
4	H	492									
5	H1	127									
6											
7											
8											
9											
10											
11											

всасывания :

подачу :
DN 65 PN10/6
--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25